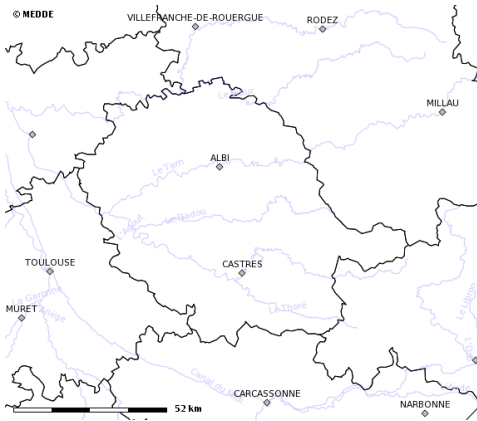


## Bassin Tarn

### Limitations de prélèvements :

BASSIN VERSANT*	LIMITATIONS	carte <i>Propluvia</i> (cliquable)
<b>Agros</b>	Tours d'eau de niveau 2 depuis le 19 juin, équivalent à 50 % de restrictions.	 <p>(la carte n'est pas actualisée au jour de la rédaction)</p>
<b>Ardial</b> (En Guibaud)	prélèvements selon le calendrier des tours d'eau, hors restriction	
<b>Assou</b>		
<b>Bagas</b>		
<b>Bernazobre</b>	RAS	
<b>Rance</b>	prélèvements selon le calendrier des tours d'eau, hors restriction	
<b>Tescou</b>	RAS	

\*vous pouvez cliquer sur un bassin afin d'obtenir plus d'informations

### État des lâchers pour le soutien d'étiage :

bassin versant	barrages (cours d'eau)	lâchers précédents	lâchers actuels
<b>Bassin du Tarn</b>	Saints-Peyres (Agout)	aucun lâcher	
	Rassisse - Bancalié (Dadou)		
	Cammazes (Sor)		
	Thérondel (Tescou)		

### Taux de remplissage :

**Cliquer ici afin de connaître les taux de remplissage**  
des principales réserves du département du Tarn


## Détail de l'hydrologique des cours d'eau et des restrictions :

- **Agout** : RAS

- **Agros** : les débits enregistrés à la station de Graulhet sont inférieurs au débit d'alerte renforcé\* (fixé à 40 l/s).

**LES PRELEVEMENTS SONT REGIS PAR LES TOURS D'EAU DE NIVEAU 2 depuis le 19 juin, soit des restrictions de prélèvements de 50 %.**

(se reporter au calendrier des tours d'eau de l'Agros)

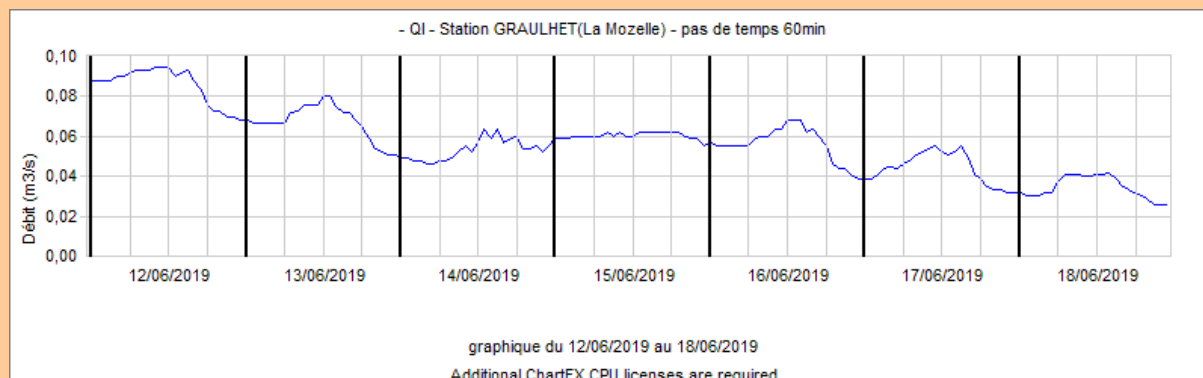

Ces données de débit sont issues de la DREAL Occitanie, elles sont **provisoires** et sont destinées principalement à un usage **immédiat**. Nous les diffusons **à titre d'information**.

- **Ardial (En Guibaud)** : le débit mesuré par les agents de la DDT le 11 juin était de 61 l/s, supérieur au débit seuil\* (fixé à 55 l/s).

**LES PRELEVEMENTS SONT REGIS PAR LES TOURS D'EAU HORS RESTRICTION.**


(se reporter au calendrier des tours d'eau de l'Ardial)

*La station de mesure automatique des débits de l'Ardial n'est pas fonctionnelle.  
Les débits sont actuellement mesurés manuellement par des agents de la DDT.*

- **Assou** : les débits enregistrés à la station de Laboutarié sont supérieurs au débit seuil\* (fixé à 140 l/s), ils chutent cependant et pourraient franchir le seuil du débit d'alerte dans les prochains jours, synonyme de restriction.

**LES PRELEVEMENTS SONT REGIS PAR LES TOURS D'EAU HORS RESTRICTION.**

(se reporter au calendrier des tours d'eau de l'Assou)

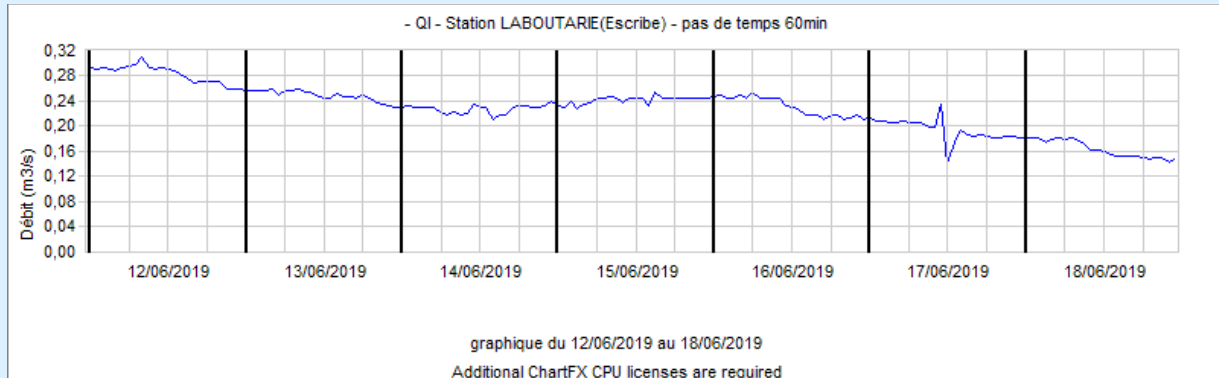


Ces données de débit sont issues de la DREAL Occitanie, elles sont **provisoires** et son destinées principalement à un usage **immédiat**. Nous les diffusons **à titre d'information**.

- **Bagas** : les débits enregistrés à la station de Cuq sont supérieurs au débit d'alerte\* (fixé à 85 l/s), ils chutent cependant et pourraient franchir ce seuil dans les prochains jours, synonyme de restriction.


**LES PRELEVEMENTS SONT REGIS PAR LES TOURS D'EAU HORS RESTRICTION.**

(se reporter au calendrier des tours d'eau du Bagas)

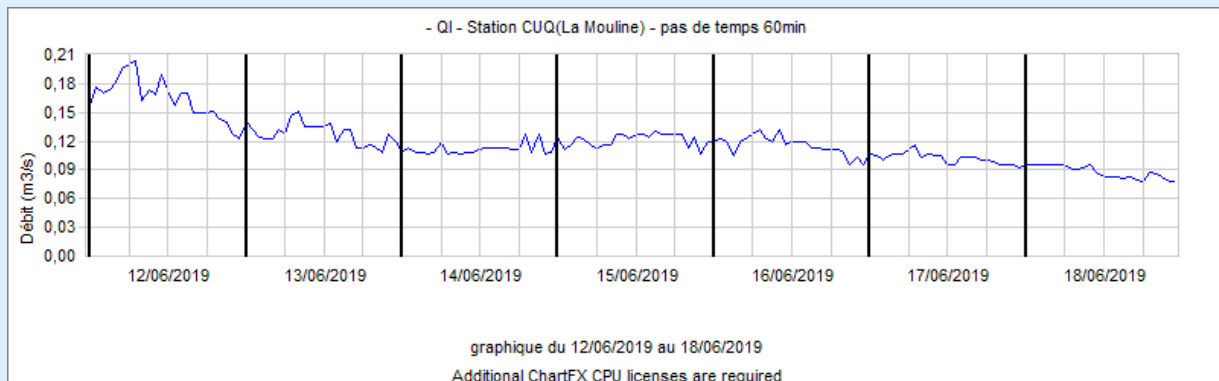

Ces données de débit sont issues de la DREAL Occitanie, elles sont **provisoires** et son destinées principalement à un usage **immédiat**. Nous les diffusons **à titre d'information**.

- **Bernazobre** : les débits enregistrés à la station de Soual sont supérieurs au DOC\* (fixé à 100 l/s).

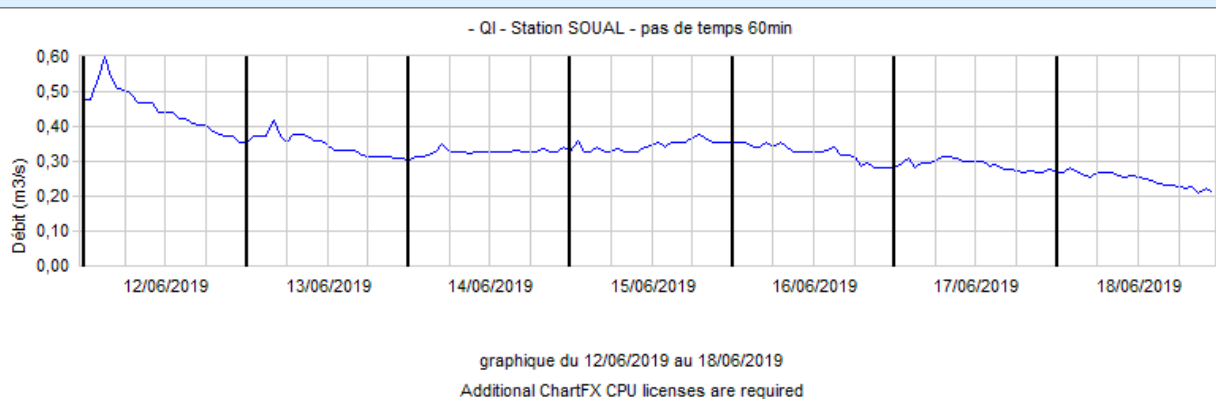


Ces données de débit sont issues de la DREAL Occitanie, elles sont **provisoires** et son destinées principalement à un usage **immédiat**. Nous les diffusons **à titre d'information**.

- **Dadou** : RAS
- **Girou** : RAS

- **Rance** : les débits enregistrés à la station de St-Sernin sont supérieurs au QAR\* (fixé à 72 l/s).

**LES PRELEVEMENTS SONT REGIS PAR LES TOURS D'EAU DE NIVEAU 1 (équivalent hors restriction pour ce bassin là).**

(se reporter au calendrier des tours d'eau du Rance)

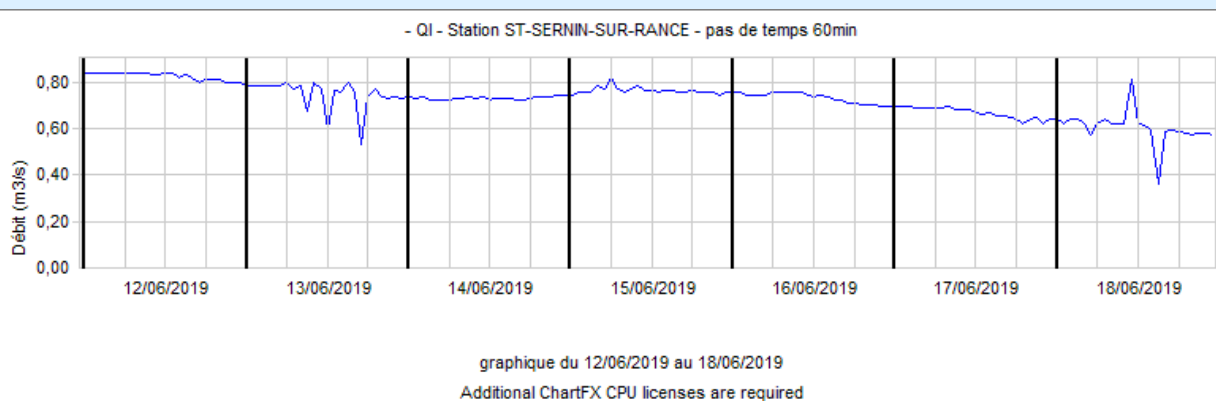

Ces données de débit sont issues de la DREAL Occitanie, elles sont **provisoires** et son destinées principalement à un usage **immédiat**. Nous les diffusons **à titre d'information**.

- **Sor** : RAS
- **Tarn** : RAS

- **Tescou** : le débit du Tescou dans la partie tarnaise non réalimentée est supérieur au débit seuil\* (fixé à 40 l/s).

date	débit (l/s)
11 juin 2019	138

*Le Tescou n'est pas équipé d'une station de mesure automatique des débits dans la partie tarnaise non réalimentée. Les débits sont mesurés manuellement par des agents de la DDT.*

- **Thoré** : RAS

## État des réserves : taux de remplissage

	Bassin Tarn				
	Rassisse	Bancalié	Cammazes	Saints-Peyres	Thérondel
3 juin 19	100 %	99 %	98 %	90 %	93 %

### \*Lexique

- **DOE (Débit Objectif d'Étiage)** : valeur de débit mesuré sur un point nodal :
  - au-dessus de laquelle sont assurés la coexistence normale de tous les usages et le bon fonctionnement du milieu aquatique ;
  - qui doit en conséquence être garanti chaque année pendant l'étiage, avec les tolérances définies ci dessous :
    - Le DOE est respecté pour l'étiage d'une année si, pendant cet étiage, le plus faible débit moyen de 10 jours consécutifs (VCN 10) n'a pas été inférieur à 80 % du DOE (VCN 10 >0,8 DOE).

Le DOE ainsi défini doit être respecté statistiquement 8 années sur 10.

→ **DOC (Débit Objectif Complémentaire)** : équivalent à un DOE sur les stations de suivi complémentaires des points nodaux

→ **débit seuil** : équivalent à un DOE sur certains petits bassins versants

- **QA (Débit d'Alerte)** : c'est le premier seuil d'alerte, à partir duquel sont prises les premières mesures de restriction ; il est défini en général comme étant égal à 80 % du DOE.
- **QAR (Débit d'Alerte Renforcé)** : il s'agit du seuil de renforcement des mesures de restriction. Le débit d'alerte renforcé peut correspondre au tiers inférieur entre le DOE et le DCR [ $DCR + 1/3 (DOE - DCR)$ ] ou être différent afin d'assurer la cohérence des seuils et des mesures prises de l'amont à l'aval de l'axe et garantir un écart suffisant entre les seuils d'un même point.
- **DCR (Débit de Crise)** : C'est le débit de référence au-dessous duquel seuls les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits.